



CE	İç mekan	220-240V 50/60Hz	Ra≥80	IP 65	IK 08	LED									
----	----------	---------------------	-------	----------	----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ürün Kodu


Güç
(W)

Işık Akısı
(lm)

Renk Sıcaklığı
(K)



06152.34.30.013	13	1403	3000	1.3
06152.34.40.017	13	1516	4000	1.3
06152.34.30.018	18	1944	3000	1.3
06152.34.40.019	18	2100	4000	1.3
06152.34.30.031	25	3000	3000	1.3
06152.34.40.032	25	3200	4000	1.3

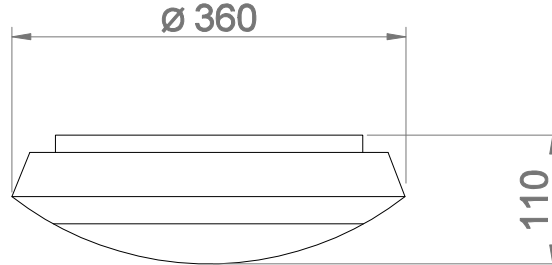


UYARI


- Bakım ve montaj yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Tüm elektrik bağlantıları elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Armatür montajı veya ampul değiştirme işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Armatür termal yalıtım malzemesi ile kaplanmaya uygun değildir.
- Armatürler iletken yüzeylere montaj yapılamaz.
- Onarım ve bakım sırasında yalnızca orijinal parçalar kullanılmalıdır.
- Eğer armatürde sonradan değişiklik yapılırsa, değişiklikten sorumlu, üretici olarak kabul edilecektir.
- Üretici uygunsuz kullanım ya da uygulama sebebiyle meydana gelen hasar konusunda sorumluluk kabul etmez.

WARNING


- Installation / maintenance only by skilled personnel. All electrical connections have to be performed by an electrician.
- The electrical connection must be disconnected before fitting the luminaire or replacing the bulb.
- The luminaires are not allowed to be mounted on conductive surface.
- During overhaul / maintenance only use original parts.
- If any luminaire is subsequently modified, the person, responsible for the modification shall be considered the manufacturer.
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application.

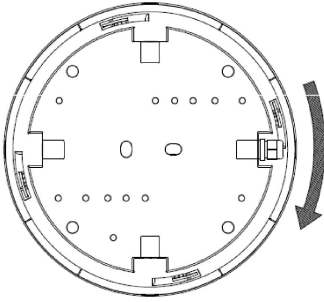


1

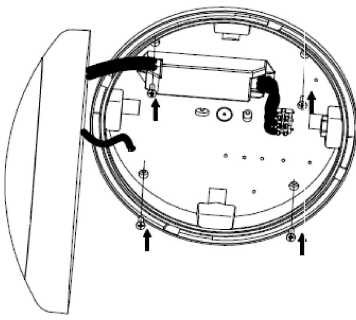


2

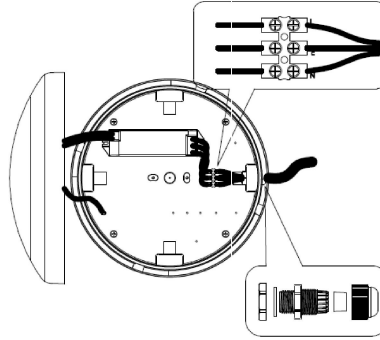

3

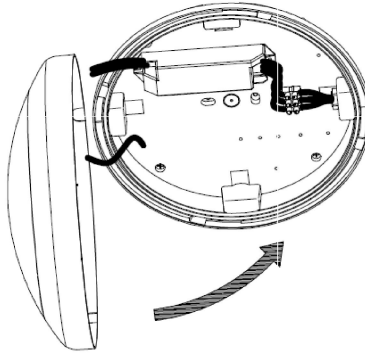


4

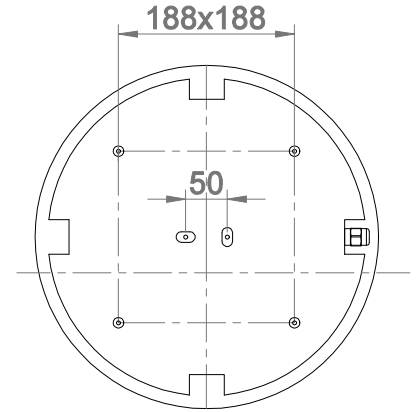


5



Wall Mounting
Distance (mm)

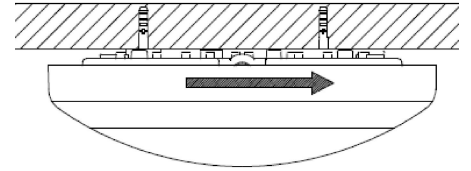

6

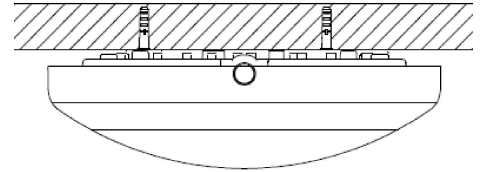

7

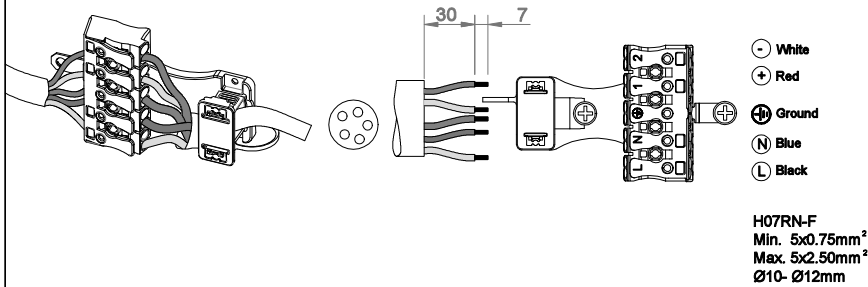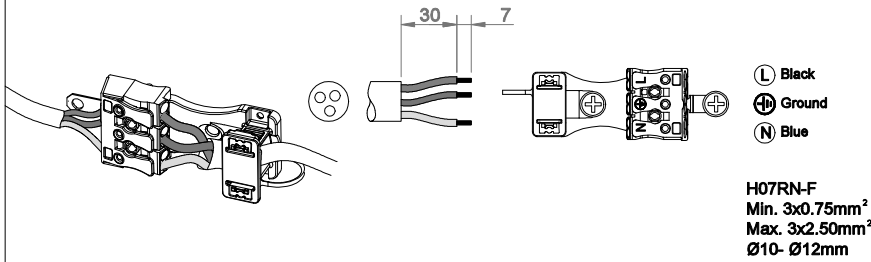

(TR) Armatürün harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda ; bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikli kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

(ENG) In case of getting damage of flexible cable and cord of this luminaire; to prevent a danger arising, it must be replaced by only manufacturer or their authorized service.

(TR) Verilen bilgiler önceden bildirilmezsizin değiştirilebilir. Laboratuvar koşullarında ölçülen tüm değerler tasarım veya tipik değerlerdir, ikizler aydınlatma bu performansın son kullanım koşullarında elde edileceğini garanti vermez.

(ENG) Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions and ikizler lighting makes no warranty or guarantee, express or implied, that such performance will be obtained under end-use conditions.