



DRAX BATWING Industrial Luminaire

07110




instruction manual

Instruction Manual / Installation Guide / Guida Installazione / Инструкция по монтажу / Guide D'Installation







IP
65

IK
09

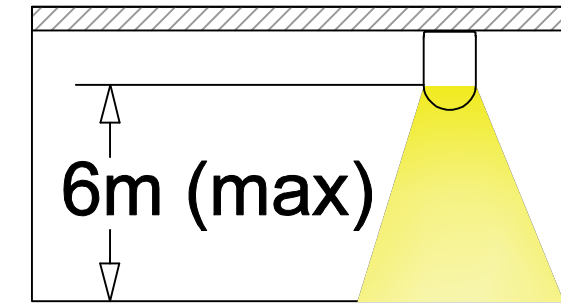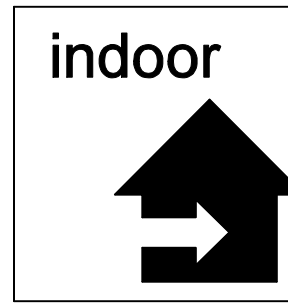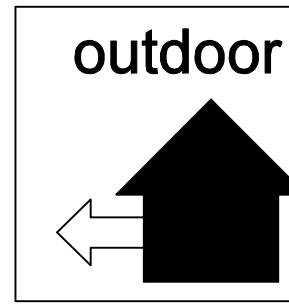

220-240V
50/60Hz

Ra \geq 80

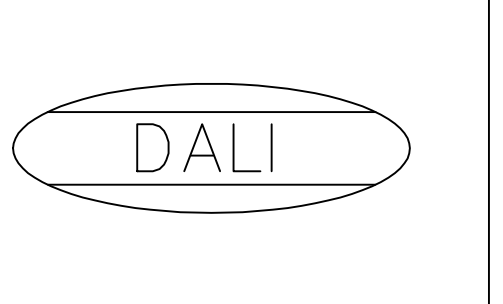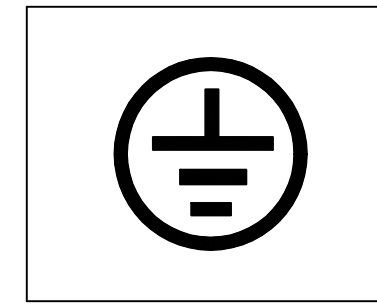
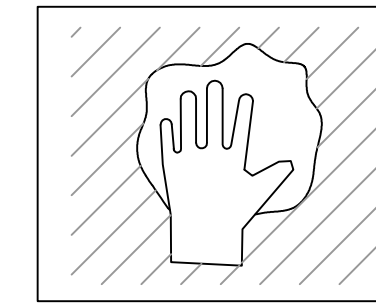
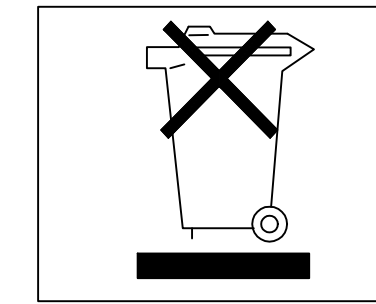


UYARI

- Bakım, montaj ve elektrik bağlantıları yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Armatür montaj veya ışık kaynağını değiştirme işleminden önce, elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Armatür termal yalıtım malzemesi ile kaplanmaya uygun değildir.
- Armatürler iletken yüzeylere montaj yapılamaz.
- Onarım ve bakım sırasında yalnızca orjinal parçalar kullanılmalıdır.
- Eğer armatürde sonradan değişiklik yapılırsa, değişiklikten sorumlu tüketici kabul edilecektir.
- Üretici uygulamalardan kaynaklı hatalardan, sorumlu değildir.

WARNING

- Maintenance, installation and electrical connections should be performed by qualified personnel.
- The electrical connection must be disconnected before fitting the fitting or replacing the light source.
- Luminaire is not suitable for coating with thermal insulation material.
- Armatures can not be mounted on conductive surfaces.
- Only original parts should be used during repair and maintenance.
- If the luminaire is subsequently modified, the consumer responsible for the change will be accepted.
- The manufacturer is not responsible for any errors resulting from applications.

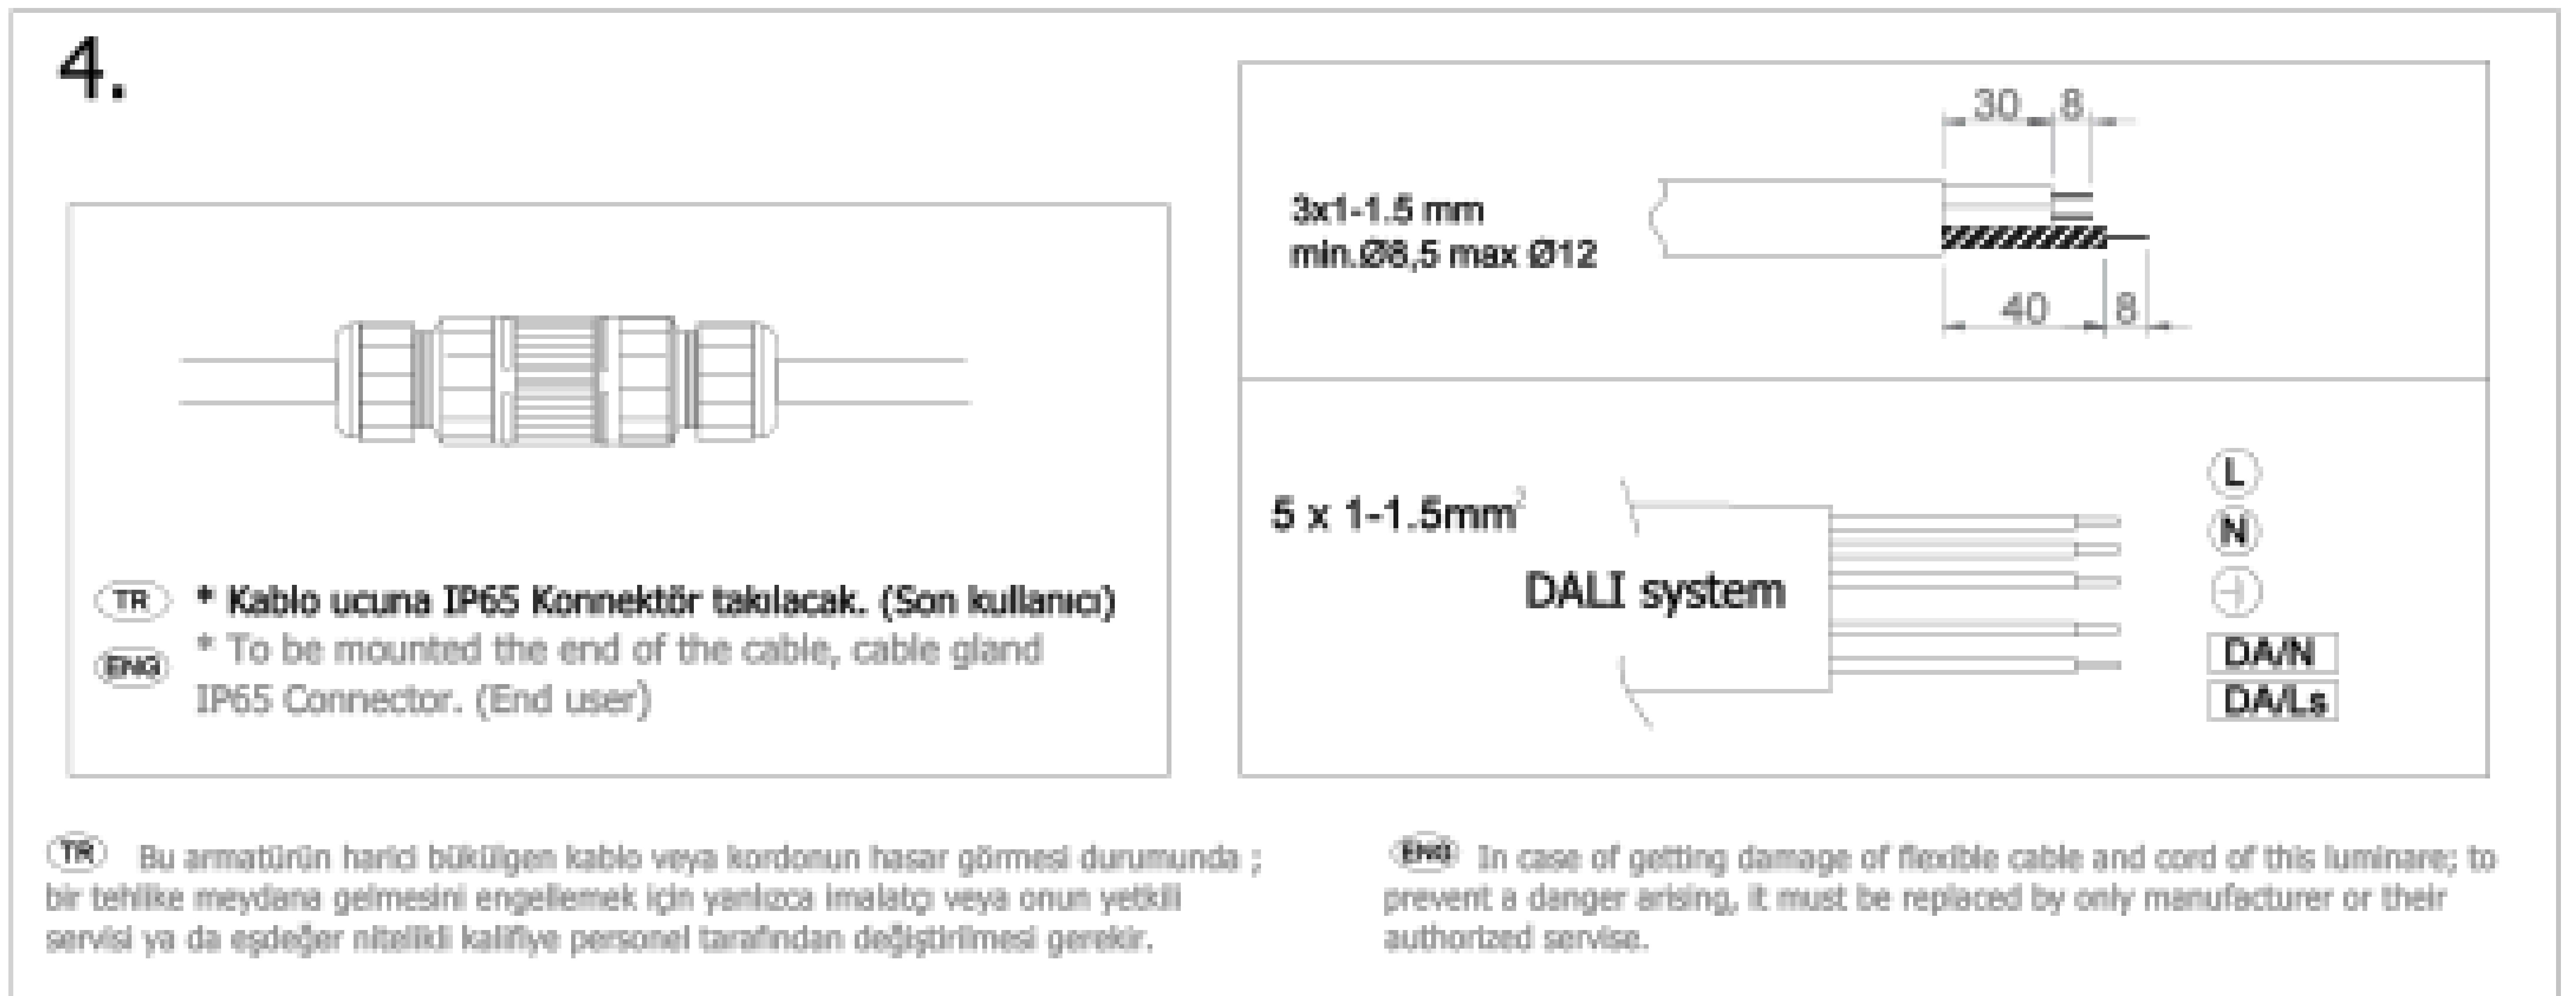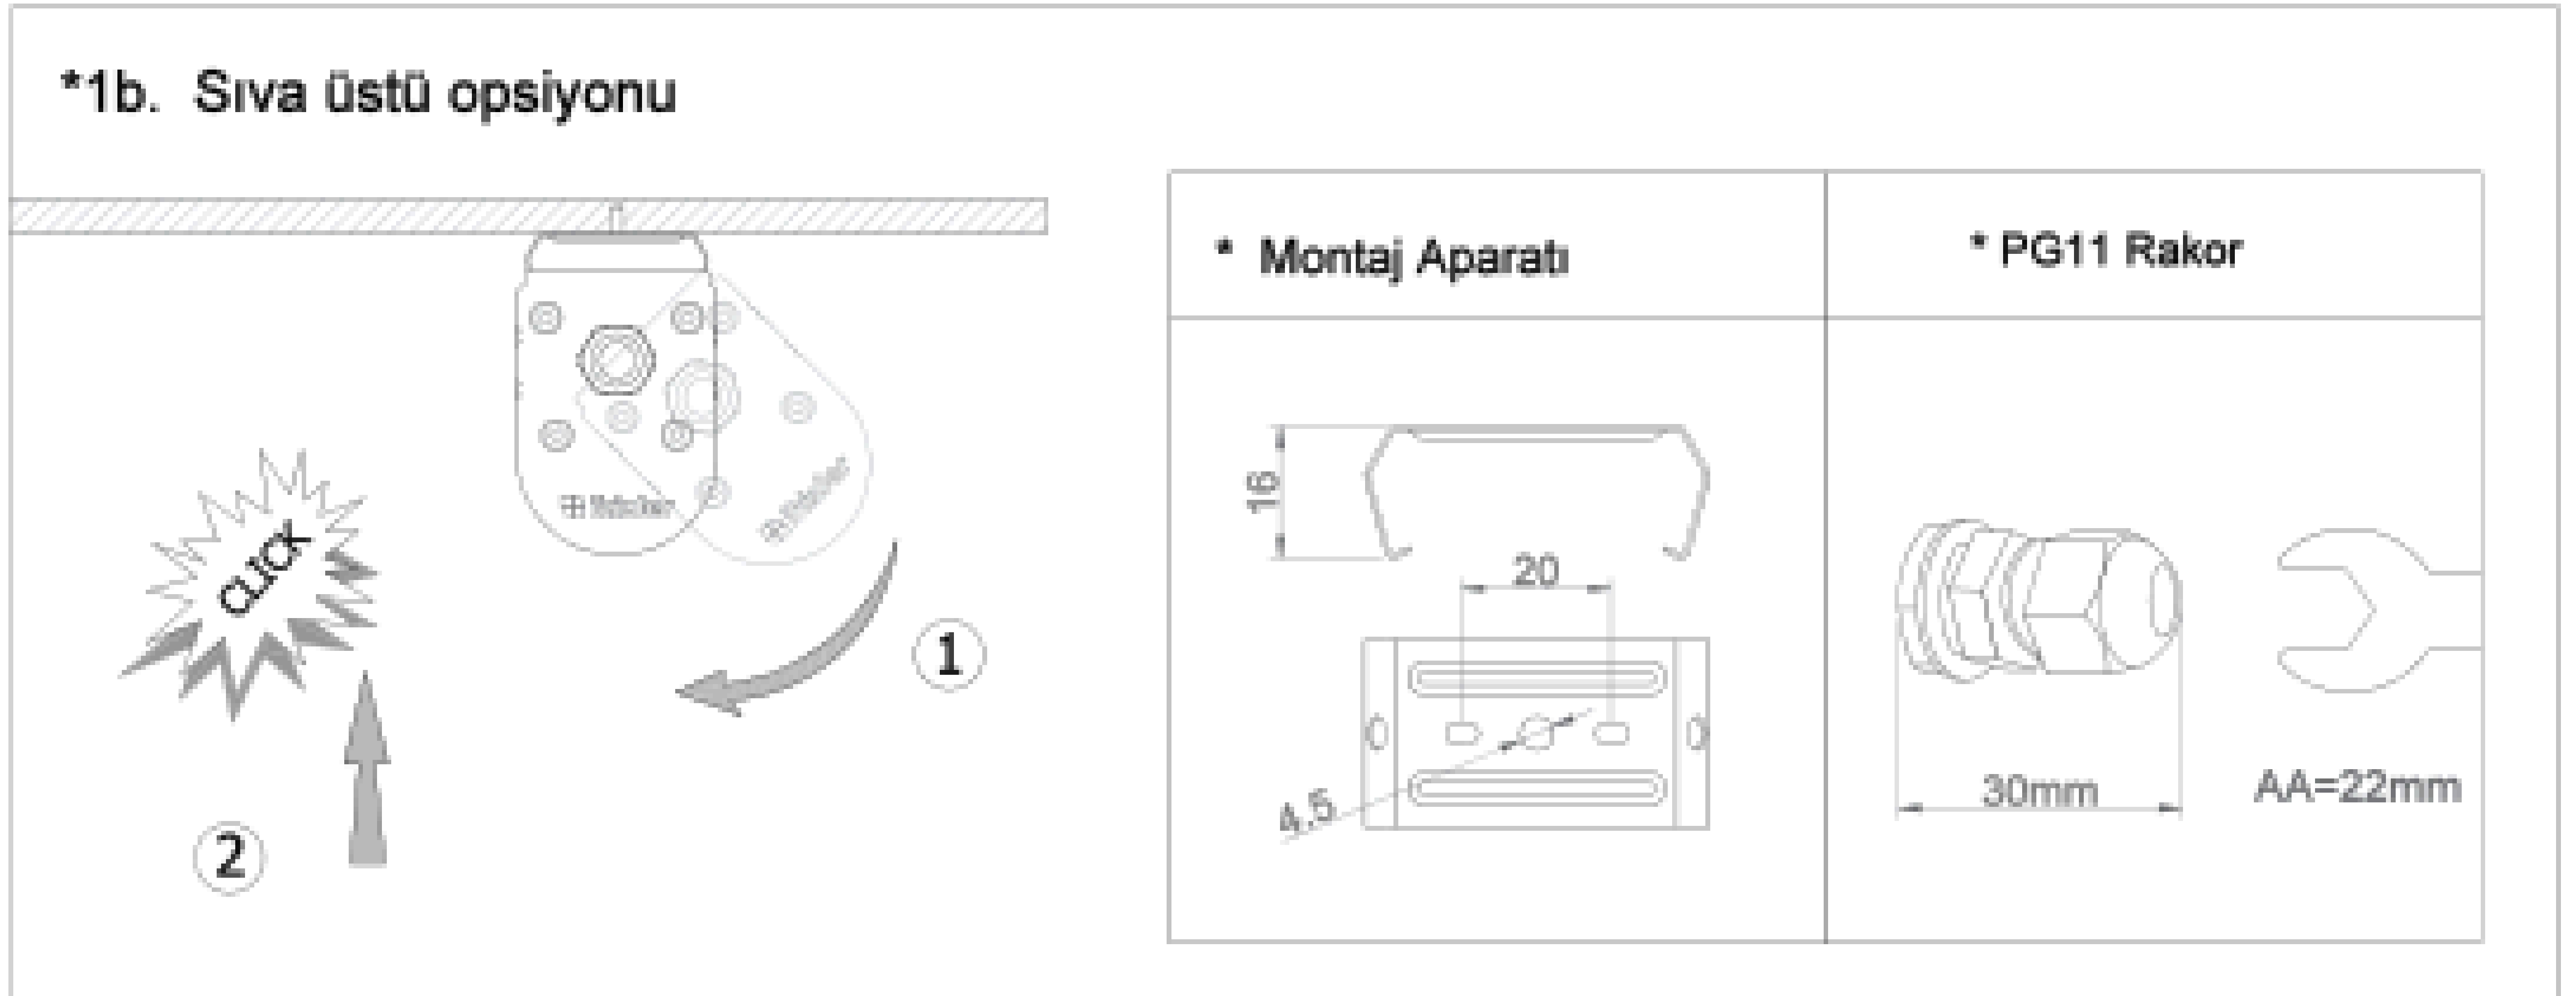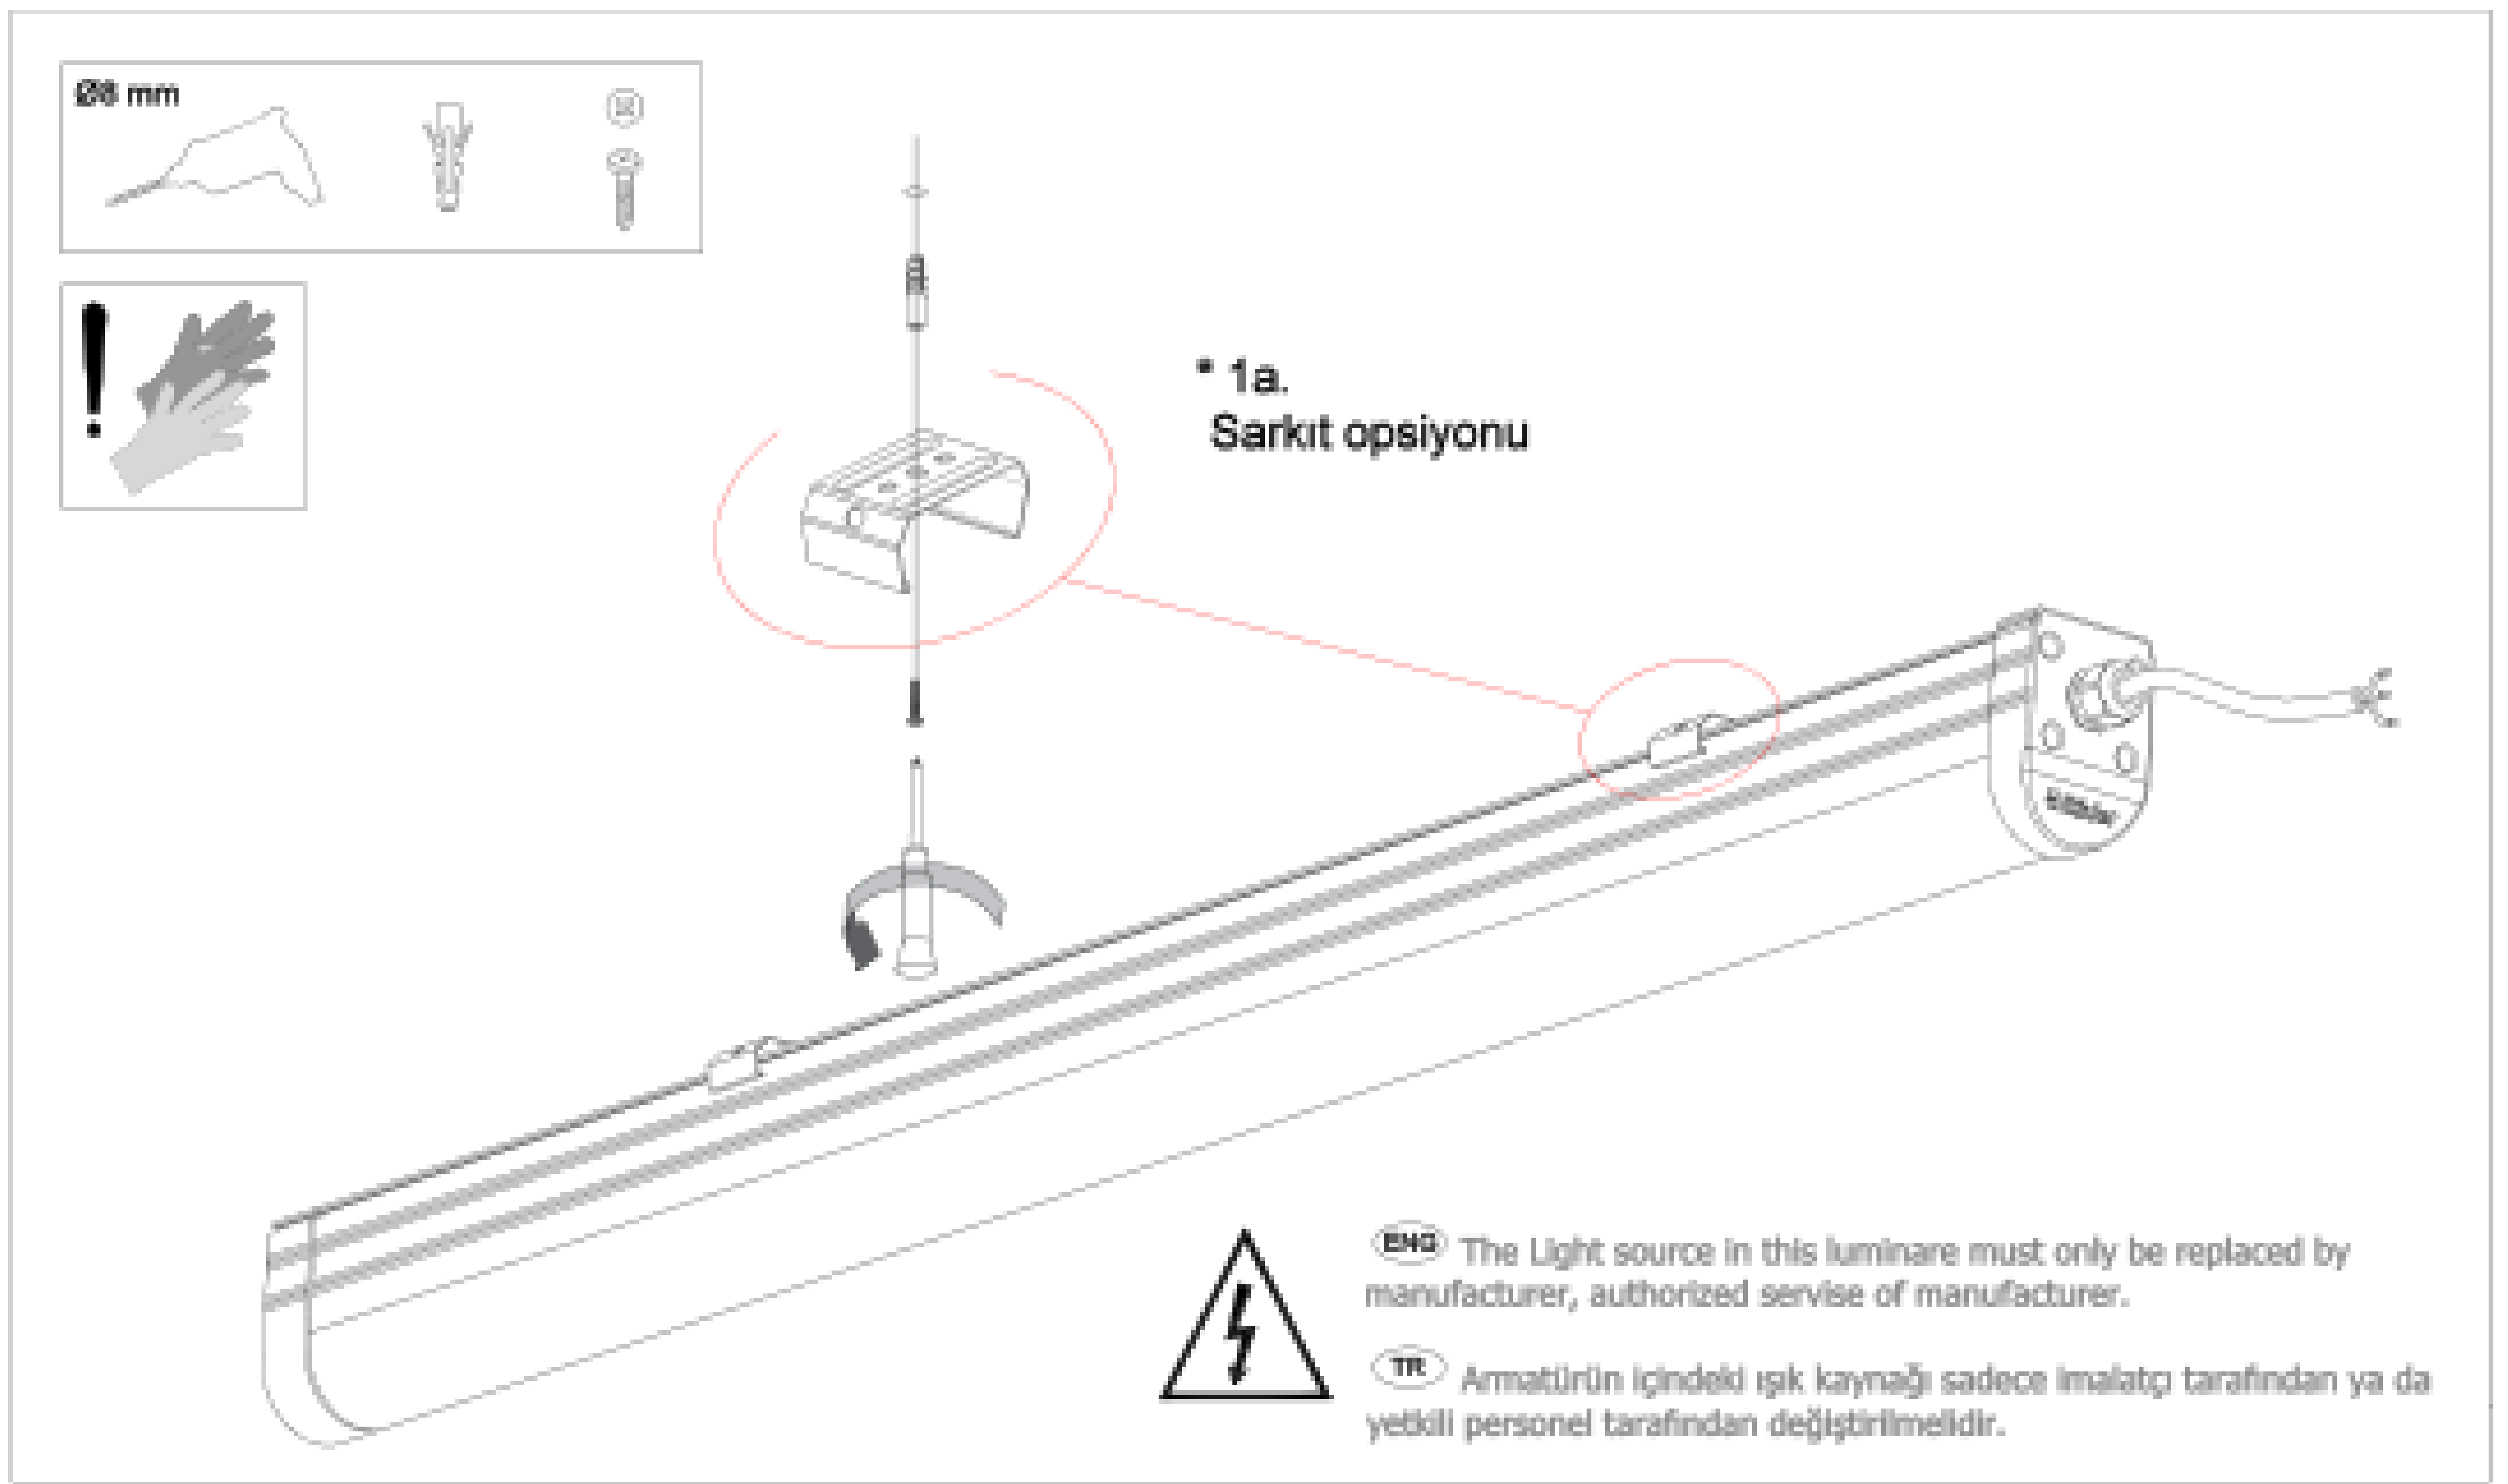

TR Verilen bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Laboratuvar koşullarında ölçülen tüm değerler tasarım veya tipik değerlerdir, ışıkler aydınlatma bu performansın son kullanım koşullarında elde edileceğini garanti vermez.

ENG Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions and ışıkler lighting makes no warranty or guarantee, express or implied, that such performance will be obtained under end-use conditions.